



Schemat

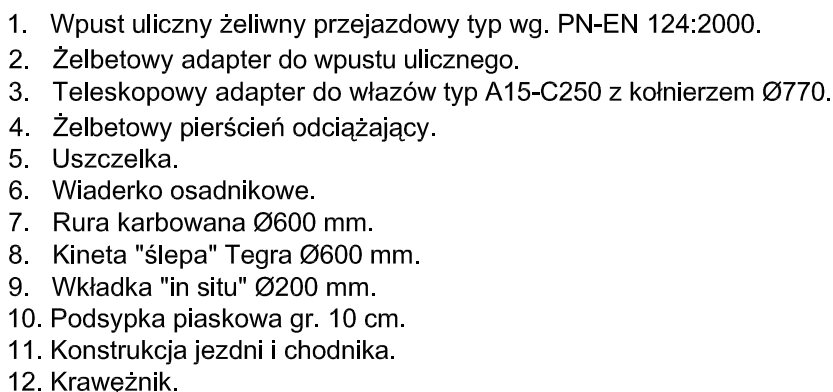

B I P R O		BIURO PROJEKTÓW "BIPRO" 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 42/210	
OBIEKT:		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 01KD, 02KD, 03KD, 020 KZ w obrębie ul. Podedwornego i Konopnickiej w Zambrowie	
STADIUM:		Projekt wykonawczy	
	Podpis:	Nazwa rysunku:	
Opracował: mgr inż. Marek Baidak		Wpust uliczny Ø600 mm z tworzywa sztucznego. Schemat	
Projektował: mgr inż. Violetta Chańko upr. nr BŁ/192/01			
		Data: 05.08.2014	
		Skala:	Rys. nr 4/1

Przyłącza wpustów ulicznych

Schemat



Uwaga: Wartość H_w , H_s , H_p , R_p , R_d , R_{wl} , R_{tw} , R_w , i , L znajdują się w tabelach "Tabela przyłączy wpustów ulicznych" i "Zestawienie elementów studni rewizyjnych".

1. Podsypka piaskowa 10/20 cm.
2. Przykanalik PVC Ø20 cm.

B I P R O		BIURO PROJEKTÓW "BIPRO" 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 42/210	
OBIEKT:		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 01KD, 02KD, 03KD, 020 KZ w obrębie ul. Podedwornego i Konopnickiej w Zambrowie	
STADIUM:		Projekt wykonawczy	
	Podpis:	Nazwa rysunku:	
Opracował: mgr inż. Marek Bałdak		Przyłącza wpustów ulicznych. Schemat	
Projektował: mgr inż. Violetta Chańko upr. nr BŁ/192/01			
		Data: 05.08.2014	
		Skala:	Rys. nr 4/2